

Besta

----- Regelwasserkanal

DN 300 SB 12,50 m	Profilart	Nennweite	Material	Haltungslänge
-------------------	-----------	-----------	----------	---------------

Planung

Renovierung


Die Anforderungen an Beschilderung einschl. Abstände entsprechend StVO und RSA 21

Für die Abflusslenkung sind Überfahrhilfen für Fußgänger und Fahrzeuge vorzusehen. Die Restbreite des Gehwegs muss immer mindestens 1,0 m betragen


Arbeitsfläche

➡ Abflusslenkung


Schlauchbrücken für Überfahrhilfen

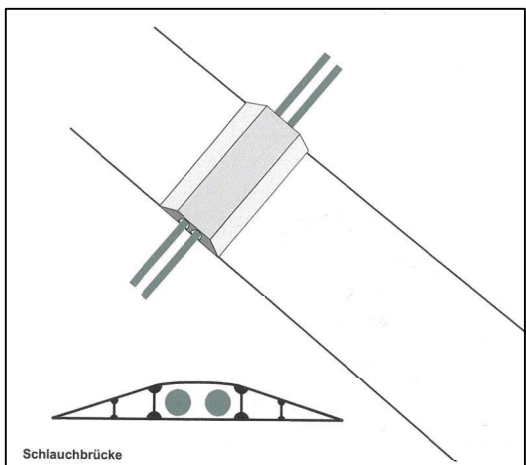

Regelplan 1

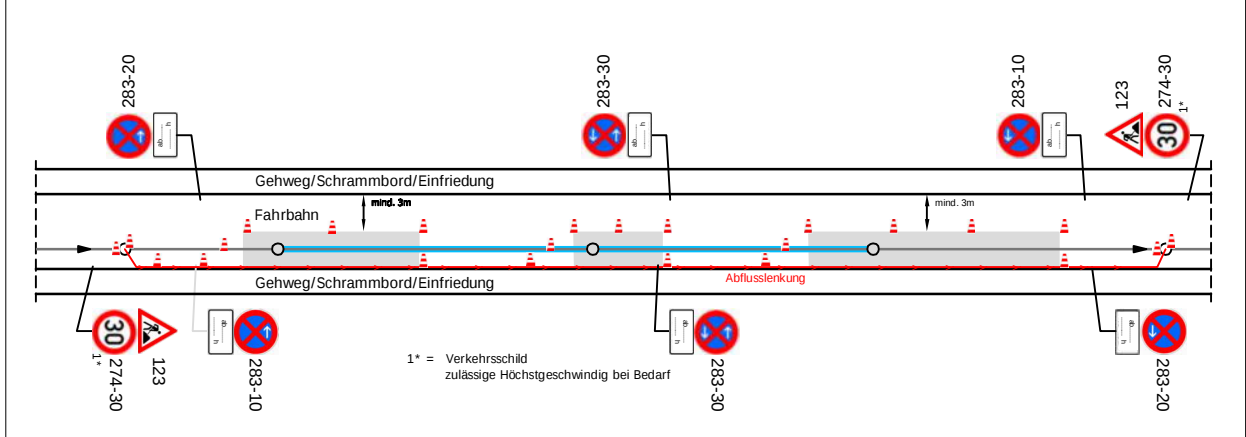

Übersicht

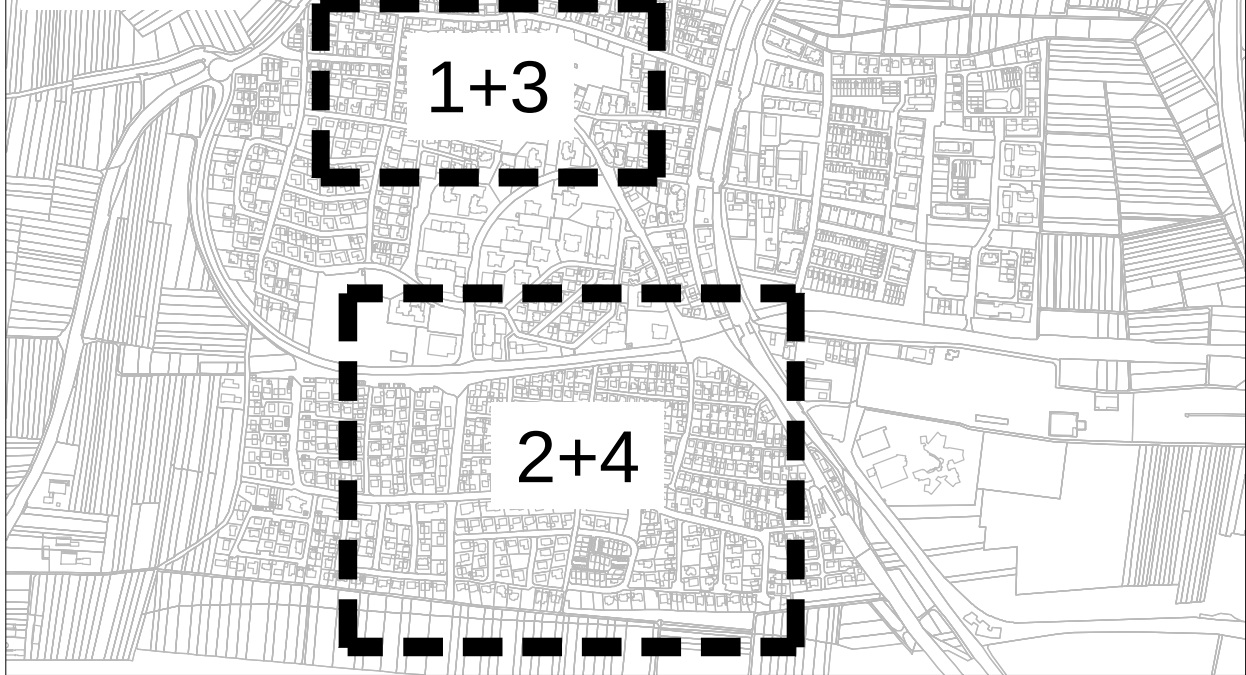

Index	Datum	Bearbeiter	Beschreibung der "Ä"nderung bzw. "E"rgänzung

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Stadt  Sindelfingen

Kanalsanierung
Einzugsgebiet RÜB Allmend
BA1

Lageplan

Verkehrssicherung/-führung

Anlage	5		Datum	Bearbeiter	Unterschrift:
Plan-Nr.	2	bearbeitet	24.06.2026	HB	
Maßstab	1 : 1.000	gezeichnet	24.06.2026	US	
Projekt-Nr.	2025-001	geprüft	25.06.2026	HB	
					Sindelfingen,

G:\Sindelfingen\Daten\2025-001\Plot\09 AP\2025-001 AP Plan5-2.pdf