

Regelzeichnung aus Update 8/2023 des TBA-Vorspanns zum Leistungsbuch Ausgabe 8/2023


Ansicht
M = 1:25

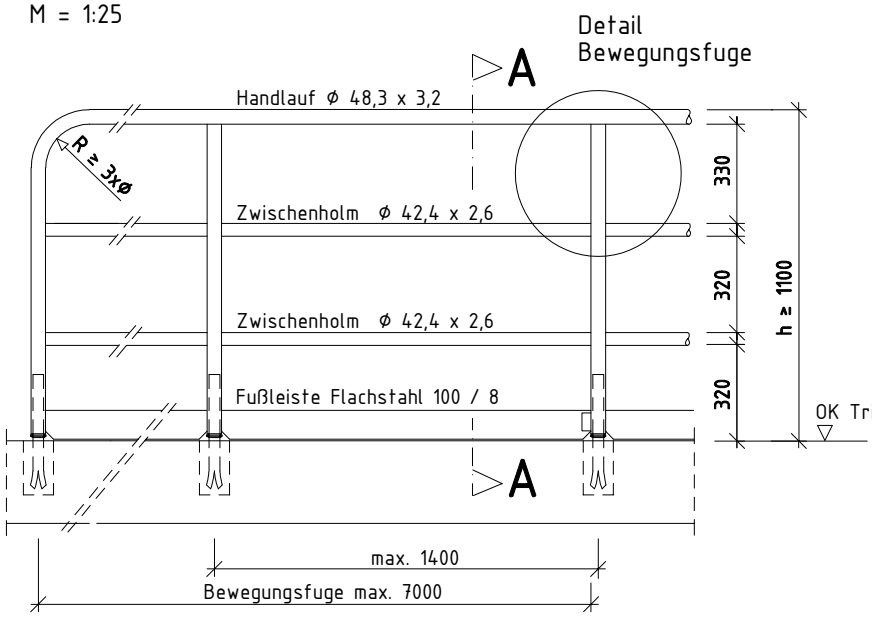


Schnitt A-A
M = 1:25

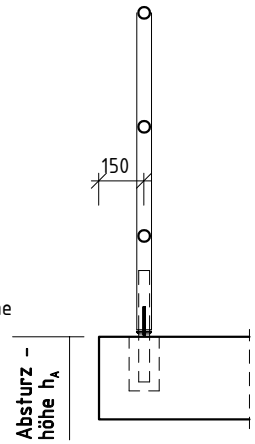

Detail Bewegungsfuge
M = 1:5

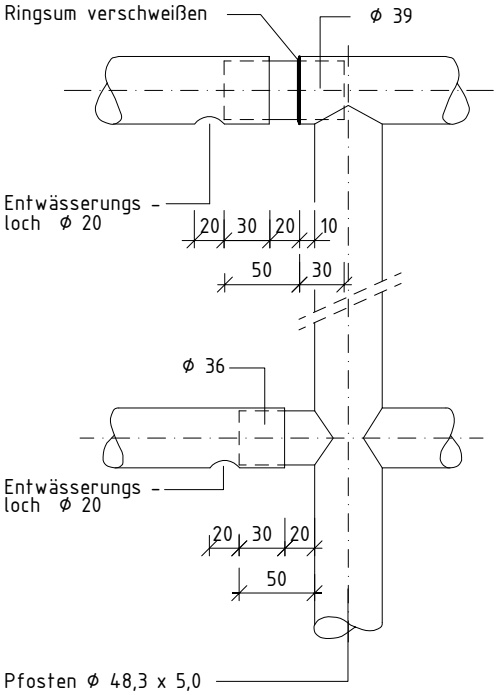

Detail Auflager
M = 1:5

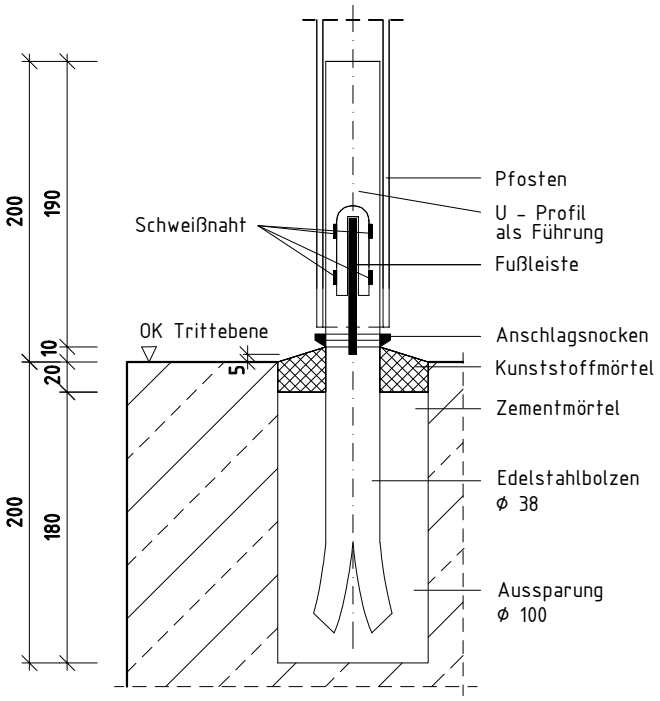

Beschreibung des Geländers:

Rohre :	Rundrohre nahtlos nach DIN EN 10220 und 10255
Material :	Stahl verzinkt, Feuerverzinkung im Tauchverfahren (80µm) oder Edelstahl 1.4301 oder 1.4571 (entsprechend Leistungsverzeichnis)
Pfostenabstand :	max. 1400 mm
Fußleiste :	An Pfosten geschweißt Bei Bewegungsfuge Führung mit U-Profil
Schweißnaht :	Kehlnaht a = t
Bewegungsfuge :	Abstand max. 7000 mm
Horizontalkraft :	H = 0,5 KN/m (wenn Verkehrslast p ≤ 5 KN/m)
Geländerhöhe :	h ≥ 1100 mm

- bei Absturzhöhe h_A ≥ 1 m

Alle Maße in mm

Abnehmbares Geländer mit Fußleiste
h_A ≥ 1m

R06.20.04

Stand 02/2023

Landeshauptstadt Stuttgart | Tiefbauamt/SES | 66-6 | Regelzeichnung