
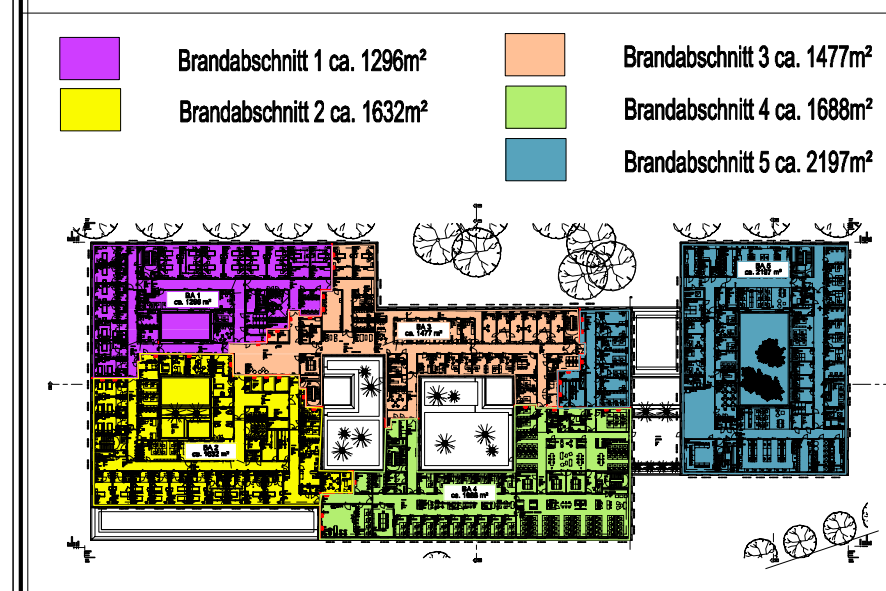


M 1:200



0 5 10 15 20 m

- # Legende:
- | | |
|--|--|
| | Brandwand |
| | Brandwandverlauf aus dem 1. OG im Dachbereich.
Keine weiteren Bauteile etc. über die Brandwand hinwegführen;
Konkretisierung siehe Textteil Brandschutzkonzept |
| | feuerbeständige Wand, nichtbrennbare Bauteile,
widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung |
| | feuerbeständige Wand |
| | feuerhemmende Wand |
| | feuerbeständige Decke |
| | feuerbeständiger, rauchdichter und
selbstschließender Abschluss |
| | feuerbeständiger, selbstschließender Abschluss
mit feuerfester Dichtung |
| | feuerhemmender, dicht- und selbstschließender
Abschluss |
| | feuerhemmender, rauchdichter und
selbstschließender Abschluss |
| | Fahrschacht-Abschlusstr |
| | notwendige Treppe / Treppenraum |
| | notwendiger Flur |
| | Fluchtrichtung / Ausgang |
| | Laufweglänge in Meter bis 30 m |
| | Laufweglänge von >30 bis 35 m |
| | Laufweglänge in Meter (Überschreitung von 35 m) |
| | Rauchschutz-Abschluss |
| | dicht- und selbstschließender Abschluss |
| | dichtschießender Abschluss |
| | Rauchableitung über handtätig öffnbare Fenster $\geq 0,5\text{ m}^2$ / Tür |
| | Brandsmalandeignung |
| | Bereich mit Sprinklerschutz |
| | Sprinkleranlage |
| | Aufzug |
| | Schacht |
| | Treppenanbau-Bezeichnung |
| | Lichtof |
| | Auslissestelle für Rauchabzugseinrichtung |
| | Wandhydrant Typ F |
- Geschoßübergreifende Installationsführung
sind horizontal in der Geschosshöhe
feuerbeständig abgeschnitten oder mit
feuerbeständigen Schachtwänden umgeben

[illegible]