


Anschluss Rasterdecke F0 an GK Wand / Stahlbetonwand
mit GK -Fries oder Nische Bereitete Varieniert und LED- Lichtband.

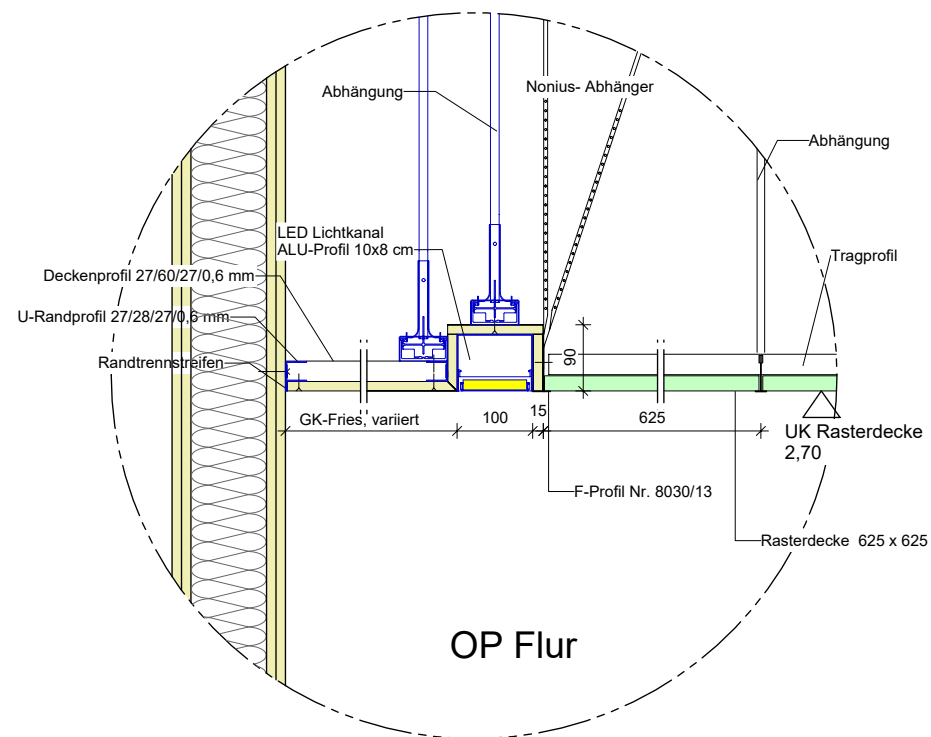

Detail G F0

- ALLE MASZE SIND VOM UNTERNEHMER ÖRTLICH ZU ÜBERPRÜFEN !
- UNSTIMMIGKEITEN SIND MIT DER BAULEITUNG ABZUSTIMMEN !
- DIE AUSFÜHRUNGSPÄNE GELTEN NUR IN VERBINDUNG MIT DEN PLÄNE DES STATIKERS UND TGA - PLANERS.
- DURCHBRÜCHE UND WANDSCHLITZE SIND NUR IN STB-WÄNDE ANGEGEBEN; DB UND WS IN STB-BAUTEILEN SIND DEM SCHALPLAN DES TRAGWERKPLANERS ZU ENTNEHMEN.
- BRH = BRÜSTUNGSHÖHE VON OK FERTIG-FUSSBODEN BIS OK ROHRBRÜSTUNG
- ÖFFNUNGSMASZE TÜRE BEZIEHEN SICH AUF OKFF
- ALLE HÖHENANGABEN BEZIEHEN SICH AUF OKFF!
- DIE GÜLTIGEN DIN- VORSCHRIFTEN SIND ZU BEACHTEN.

[illegible]
$$\pm 0.00 = +96.92 \text{ m ü.NHN}$$

ARCHITEKTUR	
BAUHERR	Kreiskrankenhaus Bergstraße GmbH eine Einrichtung des UKHD VIERNHEIMER STRASSE 2 64646 HEPPENHEIM
BAUVORHABEN	203.01 Kreiskrankenhaus Bergstraße GmbH eine Einrichtung des UKHD GENERALSANIERUNG KKB, HEPPENHEIM

ZEICHNUNG
BAUTEIL G

Rasterdecke F0 – Regeldetails
Wandanschluss mit Lichtband
Detail G
M1:10

ERSTELLT: 08.04.2026	BEARB.: lal
NEM-PLAN-NR.: 3464	MASSTAB: 1 : 10
BLATTGR.: A3	SEITE: 5 von 5
GSKKBAA5D GAHD 005V00-29.04.2	