

LEGENDE TÜREN

Gewerkezuordnung

- FA201 Metallbauarbeiten Fassade
- FA203 Fassaden Technikzentralen Dach
- SG341 Stahl-Glas Türen Innen
- ST342 Stahlblechtüren und Brandschutztore
- TW350 Trockenbau Wände mit Innentüren Holz
- ST432 Sanitärtrennwände Leistung AN TW350
- OP433 OP Trennwände
- FN434 Fertignasszellen
- VA352 Verglasungsarbeiten
- TI522 Tischler Raumbildend

Beschriftungsschlüssel
Spalten sind nur bei Bedarf enthalten

Türseiten
Türtyp
zus. Anforderung
Fluchttür/Sicherheit
Zutrittskontrolle
Türschließer/Öffner/Antrieb
Zylinder/Beschlag
Typ Zutrittkontrolle

- Funktion / öffenbar
- Funktion
- Funktion / geschlossen

Funktionen

Zylinder

PZ	Mechanischer Schließzylinder
DSZ	Digitaler Schließzylinder
BZ	Blindzylinder
WC	WC-Garnitur

Beschlag (BS / BGS)

K	Knauf
D	Drücker
DB	Drücker Barrierefrei
TS	Tür Griffstange

Türschließer / Öffner / Antrieb

EMF	Elektromechanischer Feststeller
MH	Magnethalter
FL	Freilauftürschließer
ADA	Automatischer Drehflügelantrieb
ASA	Automatischer Schiebetürantrieb
ITS	Integrierter Türschließer
OTS	Obentürschließer
R	Radarbewegungsmelder
ÖB	Öffnungsbegrenzer
WS	Wandtürstopper

Sicherheitseinrichtungen

FT	Fluchttür
FLS	Fluchtwegsicherung
PS	Panikschloss

Zusätzliche Anforderungen

G+K	Gegensprechenanlage mit Klingel
Re	Reedkontakt
EÖ	E-Öffner
RÖ	Ruhestrom-Öffner
TEL	Telefon
LM	Leuchtmelder
SLT	Schlüsseltaster
HT	Handauslösetaster
NT	Notaus-Taster
ST	Schleusensteuerung

Bedienelemente (BS/BGS)

T	Taster
KL	Kartenleser
Do	Drücker offline ZuKo
FTT	Fluchttürterminal

Zutrittskontrolle

ZK	Zutrittskontrolle
ON	online
OF	offline
MS	mechanische Schließung
/	keine Anforderung

LEGENDE

MARKER / SCHRAFFUREN		ABKÜRZUNGEN ALLGEMEIN			
OK FFB	OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN	OK	OBERKANTE	BRH	BRÜSTUNGSHÖHE
OK RFB	OBERKANTE ROHFUSSBODEN	UK	UNTERKANTE	DA	DACH
UK AHD	UNTERKANTE ABHANGDECKE	VK	VORDERKANTE	SCH	SCHWELLE
UK RD	UNTERKANTE ROHDECKE	FFB	FERTIGFUSSBODEN	G	GELÄNDER
VK BP	VORDERKANTE BODENPLATTE	RFB	ROHFUSSBODEN	RS	RAMMSCHUTZ
VK DP	VORDERKANTE DECKENPLATTE	FD	FERTIGDECKE	AHD	ABGEHÄNGTE DECKE
SB	SICHTBARES MAUERWERK	RD	ROHDECKE	MKD	METALLKASSETTENDECKE
SB1	SICHTBETON / KLASSE	DSP	DECKENSPRUNG	DS	DECKENSEGEL
	BODENSPRUNG	BSP	BODENSPRUNG	BE	BODENEINLAUF
	DECKENSPRUNG	HP	GEFÄLLEHOCHPUNKT	HL	HANDLAUF
	STAHLBETON (STB)	TP	GEFÄLLETIEFPUNKT	MF	MAUERWERKSFUGE
	BETONFERTIGTEIL	BP	BODENPLATTE	DF	DEHNUNGSFUGE
	MAUERWERK (KS)	DP	DECKENPLATTE	li h/b	LICHTE HÖHE / BREITE
	GITTERROST STAHL	FO	FERTIGE OBERFLÄCHE	WH	WANDHYDTRANT
	TROCKENBAU	ES	ECKSCHUTZ	FL	FEUERLÖSCHER
	GLASWAND	**DETAIL VERWEIS ABKÜRZUNGEN**			
	WÄRMEDÄMMUNG	RB	ROHBAU	MA	MALER
	WANDVERSTÄRKUNG	DA	DACHABDICHTUNG	BB	BODENBELÄGE
		FA	FASSADE	ST	STAHLBLECHTÜREN
DURCHBRÜCHE / SCHLITZE		MB	METALLBAU	SG	STAHLGLASTÜREN
WS B/H/T	WANDSCHLITZ	SB	STAHLBAU	BE	BESCHILDERUNG
WD B/H	WANDDURCHBRUCH	TW	TROCKENBAU WÄNDE	PU	PUTZARBEITEN
WD D	WD RUND / KERNBOHRUNG	TD	TROCKENBAU DECKEN	FN	FERTIGNASSZELLEN
DD L/B	DECKENDURCHBRUCH	EA	ESTRICHARBEITEN		
BD L/B	BODENDURCHBRUCH	**GEWERKEAUFTEILUNG**			
DS L/B/H	DECKENSCHLITZ	ARC	ARCHITEKTUR	RLT	LÜFTUNG
BS L/B/H	BODENSCHLITZ	ELT	ELEKTRO	FL	FEUERLÖSCHANLAGEN
KB D	KERNBOHRUNG	GAS	MEDGAS	RP	ROHRPOST
STEMPEL		HK	HEIZUNG / KÄLTE	SAN	SANITÄR

STEMPEL

ELT | BD 25 / 60 E02 — SAN | BD Ø18 E02
DURCHBRUCH / SCHLITZ
EBENE
GEWERK

TÜRSTEMPEL

1	2 - 3	
4	5	6
7		8
9a - 9b - 9c - 9d - 9e		

1 - Gewerk Tür
2 - Raumnummer
3 - Türkennzahl
(2 - 3: Türnummer)
4 - Brandschutzanforderung
5 - Türblattmaterial
6 - Zargentyp
7 - Sollhöhe
8 - Schallschutz R'w
9 - zusätzliche Anforderungen
9a - Detailnummer
9b - Türantrieb / Schließer
9c - Fluchtwegsicherung
9d - Schließung
9e - Strahlenschutzanforderungen

5 Türblattmaterialien

GG	Ganzglas
HO	Holz
HPL	High Pressure Laminate
KU	Kunststoff
SB	Stahlblech
SG	Stahlglas
GL	Glastür Systemtrennwand

6 Zargentyp

4Z-VZ	4-Zargen Vorsatzzarge
4Z-UMZ	4-Zargen Umfassungszarge
BKZ	Blockzarge
RRH	Rohrrahmen
RRH-RAD	Rohrrahmen mit Rahmenaufdopplung
SL	Spiegellos
STKZ	Stockzarge
UMZ	Umfassungszarge
VZ	Vorsatzzarge
FSZ	Faltstockzarge

9b - Türantrieb / Schließer

/	keine Anforderungen
ADA	Automatischer Drehflügelantrieb
ASA	Automatischer Schiebetürantrieb
EMF	Elektromagnetische Feststellung (ITS)
FL	Freilauftürschließer
ITS	Integrierter Obentürschließer
MH	Magnethaltung
OTS	Obentürschließer
ÖB	Öffnungsbegrenzer

9c - Fluchtwegsicherung

/	keine Anforderungen
FTT	Fluchttürterminal

9d - Schließung

/	keine Anforderungen
ON	Online
OF	Offline
MS	Mechanische Schließung

KOORDINATION

- LEISTUNGSGRENZE PLANUNG
- 8 ÄNDERUNG IN INDEX
- FA 1000.0 DETAIL VERWEIS
- OBERFLÄCHE BÜNDIG
- Detailnr. --- DETAIL PLANVERWEIS

ECKSCHUTZ

ES1a	Brandschutz F0-F30, Höhe 0,88m ab OKSockel
ES1b	Brandschutz F0-F30, Höhe Raumhoch
ES2a	Brandschutz F90, Höhe 0,88m ab OK Sockel
ES2b	Brandschutz F90, Höhe Raumhoch

WANDSTEMPEL 1 . 2 . 3 - 4 . 5 . 6 . 7 . 8

1 Bauteiltyp

TW	Trennwand
IN	Installationswand
SW	Schachtwand
PL	Platte
TP	Trockenputz
VS	Vorsatzschale
FS	Fassadenschwert
RS	Rauchschürze

2 Wandstärke

3 Material

GKP	Gipskarton Bauplatte
ZFP	Zementfaser Standardplatte
HPL	High Pressure Laminate Schichtstoffplatte

4 Plattentyp

A	Gipskarton Bauplatte
D	Gipskartonplatte mit erhöhter Rohdichte
E	Gipskartonplatte für die Beplankung von Außenwandelementen
F	Gipskarton Feuerschutzplatte
H1	Gipskarton Bauplatte imprägniert (sehr geringe Wasseraufnahme)
H2	Gipskarton Bauplatte imprägniert (mittlere Wasseraufnahme)
H3	Gipskarton Bauplatte imprägniert (reduzierte Wasseraufnahme)
I	Gipskarton Hartgipsplatte
P	Gipskarton Putzträgerplatte
R	Gipskarton mit erhöhter Festigkeit
DF	Gipskarton Feuerschutzplatte mit erhöhter Rohdichte
DFH2	Gipskarton Feuerschutzplatte imprägniert (mittlere Wasseraufnahme)
DFH2IR	Gipskarton Mehrzweckplatte
St(2PI)	Gipskarton mit 2 Strahlenschutzplatten (K131, K132, K133)
St(2,0Pb)	HPL o. Gipskarton Strahlenschutzplatte GK-F mit 2.0mm Bleiblechkaschierung (K135, K136, K137)
Fb	Zementfaser feuchtebeständige Platte
Bs	Zementfaser brandschutzgeeignete Platte
Hf	Zementfaser hochfeste Platte

5 Konstruktionstyp

1CW(50)-1P	Einfachständerwerk mit CW-Profilen, einlagig beplankt
1CW(50)-2P	Einfachständerwerk mit CW-Profilen, zweilagig beplankt
1CW(50)-3P	Einfachständerwerk mit CW-Profilen, dreilagig beplankt
2CW(50)-2P	Doppelständerwerk mit CW-Profilen, entkoppelt/verlascht
FSP-2P	Freispannend, zweilagig beplankt
1RWK-2P	Einfachriegelwerk mit CW-Profilen, zweilagig beplankt
1CW(2x50)-1P	Einfachständerwerk mit CW-Doppelprofilen, einlagig beplankt
1CW(2x50)-2P	Einfachständerwerk mit CW-Doppelprofilen, zweilagig beplankt
1CW(2x50)-3P	Einfachständerwerk mit CW-Doppelprofilen, dreilagig beplankt
1UW(2x50)-2P(H)	Einfachständerwerk mit UW-Doppelprofilen, zweilagig beplankt mit hinterlegter Platte
1SLC(50)-2P	Einfachständerwerk mit SL-C-Profilen und CW-Profilen, zweilagig beplankt
2SLC(50)-2P	Doppelständerwerk mit SL-C-Profilen und CW-Profilen,zweilagig beplankt

6 Ständerabstand

7 Brandschutzanforderung

F0	keine Feuerwiderstandsdauer
F30	feuerhemmend
F30-RA	feuerhemmend, Rauchabschnitt
F60	hochfeuerhemmend
F90	feuerbeständig
F120	hochfeuerbeständig

8 Schallschutzanforderung R'w

9 Strahlenschutz

RAUMSTEMPEL

6150.xx.yyy Raumnummer
xx = Ebene, yyy = Individuelle Nummer
Raumbezeichnung
Rauminformation
B: Bodenbelag
W: Wandbelag
D: Deckenbekleidung
LH: lichte Raumhöhe
M: Musterraum Zuordnung

ALLE MAßE SIND VOR ORT ZU PRÜFEN.


Alle Höhenangaben, Türhöhen, Höhenkoten, Brüstungshöhen beziehen sich auf OK FFB bzw. +/- 0,00.
Alle Türöffnungen (Breiten, Höhen) in Stahlbeton- und Mauerwerkswänden sind Rohbauöffnungen.
Alle Türöffnungen (Breiten, Höhen) in Trockenbauwänden sind Ausbauöffnungen (Richtmaß).
Brandschutzangaben gelten nur in Verbindung mit dem Brandschutzgutachten.
Bei Widersprüchen gelten die Angaben des Brandschutzgutachtens.
Bei Widersprüchen im Rohbau gilt der letzte Stand der Schal- und Bewehrungsplanung.
Diese Trockenbaupläne enthalten keine verbindlichen Angaben zu Schlitz- und Durchbrüchen.
Die Bemaßungen sind ohne Berücksichtigung von Fliesen und Rammschutz erstellt.

Der statische Nachweis für die Unterkonstruktion der Türen ist durch den AN Trockenbau zu erbringen.
Türen mit Abmessungen ab einschl. 1,05m Breite erhalten Stahlprofile.
Türen mit Abmessungen unter 1,05m Breite erhalten UA-Profile gem. Wandaufbau.
Die Unterkante der Öffnung für die Revisionstüren beträgt, wenn nicht ausdrücklich anders angegeben, +0,13m ab OK FFB.
Angaben zu den Einlagen HKLSE sind den jeweiligen Fachplanungen zu entnehmen.
Für die Positionierung der Apparate und Einlagen gem. Fachplanung Elektro sind die Angaben und Bemaßung im Ausführungsplan Architektur verbindlich. Widersprüche sind durch den AN anzumelden.
Im Sinne seiner Koordinationspflicht hat der AN die gewerkeübergreifende Fachplanung zu berücksichtigen.

Trockenbauwände sind, wenn nicht anders beschrieben, in Metallständerbauweise, zweilagig mit Gipskarton beplankt, geplant.
Die GK-Tafeln der Trockenbauwände sind mit versetzt angeordneten Stoßfugen auf die Unterkonstruktion zu montieren.
Vorgegebene Arbeitstakte sind einzuhalten.
Wände sind, nach vollständigem Erstellen der Unterkonstruktion inkl. Verstärkungs- und Aussteifungsprofilen etc., zunächst vollständig einseitig zu beplanken, inkl. gleitendem Deckenanschluss, bevor Installationsarbeiten ausgeführt werden können.
Die zweite Seite der Wandbeplankung ist in Teilbereichen mit erhöhter Installationsdichte bis 1,00m von UK Decke herzustellen.
Schallschutzanforderungen sind stets in R'w (eingebauter Zustand) angegeben.

VORABZUG

Index	Datum	Änderungsbeschreibung	Bearbeiter
01	30.10.2026	Planverteilung LV Stahlblechtüren	N&P
00	02.10.2026	Planverteilung Lese LV Stahlblechtüren	N&P

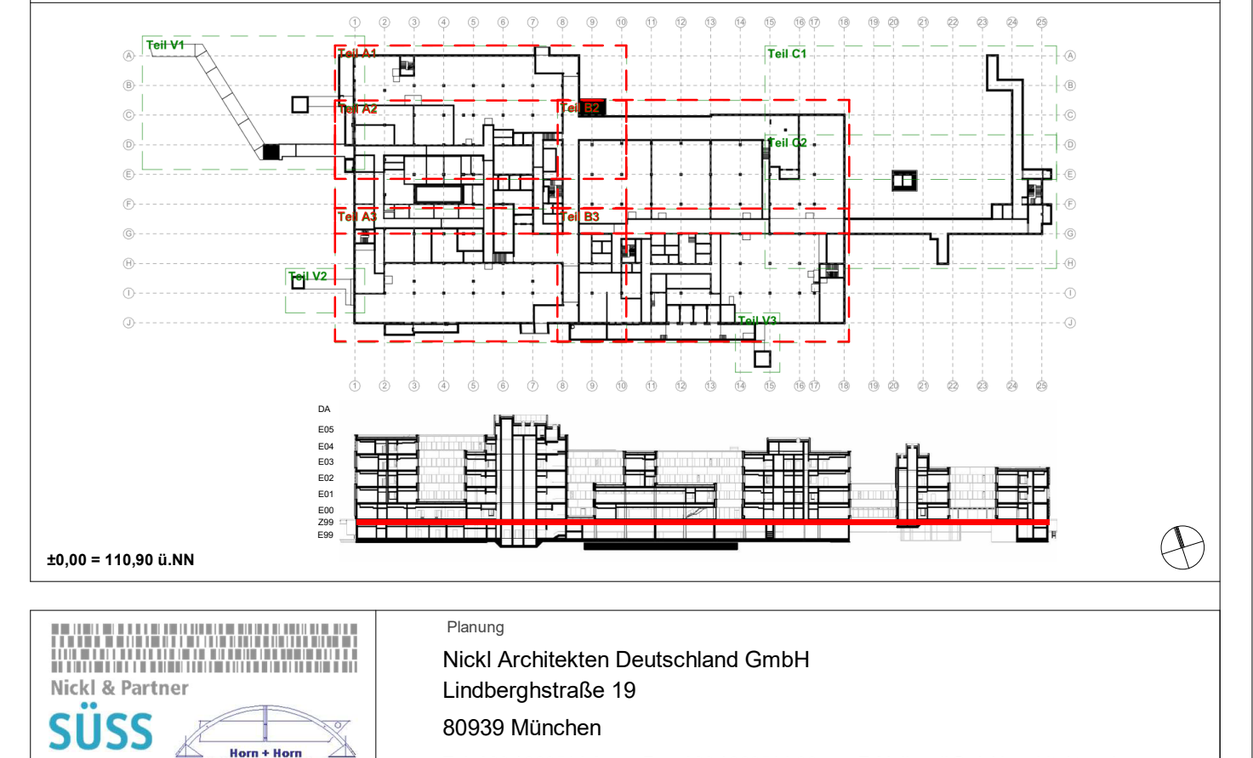

±0,00 = 110,90 ü.NN

Nickl & Partner
SÜSS Beratende Ingenieure
Horn + Horn Ingenieurbüro für Bauwesen Beratende Ingenieure VBI

Planung
Nickl Architekten Deutschland GmbH
Lindberghstraße 19
80939 München
Tel: 089 / 360514-0 Fax: 089 / 360514-99 E-Mail:mail@nickl-architekten.de

NBHZHMA-53 ZM01
000VXX-UKHD_HZ-IFL_ARC_GEB
1.1

Bauherr
Universitätsklinikum Heidelberg
Im Neuenheimer Feld 672 69120 Heidelberg
Tel.: 06221 - 56310534 Fax: 06221 - 33806 E-Mail: UKHDHZ.KTG@med.uni-heidelberg.de

SAP-Geb, Nr.	6150 (HZ), 6155 (IFL)
Nutzer Geb. Nr	6150 (HZ), 6155 (IFL)
Dateiname	NBHZHMAA5U ZZ99 008V01 -7342007 -Türübersicht Z99.pdf
Verknüpfte Dateien	
Layoutname	
Plandatum	05/14/25
Maßstab	1 : 100
Plangröße in mm	2.300 mm x 841 mm

Objekt
Neubau Herzzentrum und Informatics for Life
Im Neuenheimer Feld 150 & 155
69120 Heidelberg

Gebäude / Bauteil
Herzzentrum und Informatics for Life

Maßnahme
Neubau

Planbezeichnung
Türübersicht Stahlblechtüren Z99

008 Z 01

Plan erstellt	Plan bearbeitet	Projektleitung	Projektleitung Bauherr	Freigabe
N&P	N&P	N&P		

1000cm

30.10.2026 08:19:23