Schacht unbekannt

Verlegung im Kronenbereich von Bäumen

Verlegung im Kronenbereich von Bäumen

Nordring

Steinlach

Regelgrabenprofil1 **i.M. 1:20**

Grabenbreite: 1,45 m

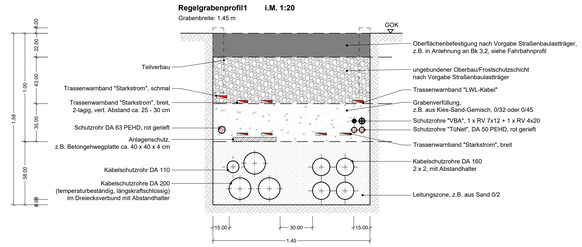

Fahrbahnprofil Nordring **i.M. 1:20**

Belastungsklasse 3,2 gem. RStO 12

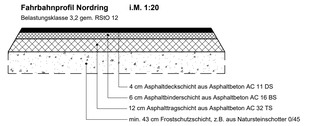

Schemaschnitt **i.M. 1:20**

im Bereich der Fußgängerunterführungen

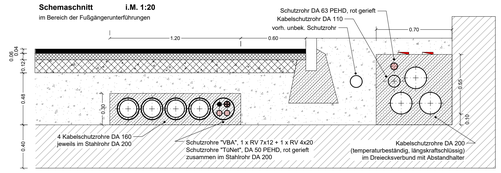

Planhinweis:

Sonstige Fremdleitungen (z.B. Telekom, Vodafone) sind in den Planunterlagen nicht dargestellt. An in der Planungsphase ersichtlichen Engstellen wurden diese separat zur planerischen Prüfung der Trassenfreiheit herangezogen.

Grundsätzlich dienen die Angaben zu den vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen nur zu Planungszwecken. Alle Angaben zu den Ver- und Entsorgungsleitungen sind vor der Bauausführung eigenverantwortlich durch den "AN" einzuholen und zu beachten.

Die dargestellten Leitungstrassen gelten vorbehaltlich der Ergebnisse ggf. erforderlicher bzw. der durch den "AN" im Rahmen der Baumaßnahme durchzuführenden Suchschachtungen und der darauf ggf. resultierenden erforderlichen Verlegung der Leitungstrasse.

NORD

Legende

Planung

- Graben Schutzrohrtrasse mit 20 kV Abschnitt "Nordring"
- Graben Schutzrohrtrasse Abschnitt "Nordring"
- Graben Schutzrohrtrasse weitere Abschnitte

swt-Leitungsbestand (Stand 07.2022)

- Fernwärme VL/RL
- Trinkwasser
- Gas Niederdruckleitung
- Gas Mitteldruckleitung
- Gas Hochdruckleitung
- Strom HSp / Steuerkabel
- Strom MSp / Steuerkabel
- Strom NSp
- Strom Beleuchtung
- Telekommunikation (TüNet)
- Schutzrohre

Kanal Leitungsbestand (Stadt Tübingen, Stand 07/2022)

- Haltungsachse
- Kanalschacht mit Kanaldeckel
- 47300160 KD 522,2 KS 520,01 — Schachtnummer, Deckelhöhe, Sohlhöhe

Datenquellen:
Kataster: ALKIS, OpenData LGL BW; Stand 10/2025
Kanal:Universitätsstadt Tübingen, Fachbereich Tiefbau
Darstellung des Kanalbestands nur zur Information, da nicht aktuell!

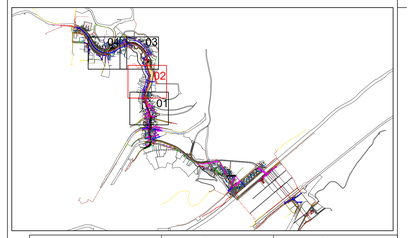

	Datum	Name
Bearbeiter:	29.07.2025	Brugnoni
Geprüft:	29.07.2025	Brugnoni

Änderungen:	Datum	Name
Zusätzl. LR 20kV+VBA, Reduz. Grabenbreite	09.04.26	Stromer

Maßstab: 1 : 500 | Plan Nr.: BRU2502_3_LP02

Projekt:

Schutzrohrtrasse für 110 kV
Abschnitt Nordring

Entwurfsplanung
Lageplan 02

VORABZUG

Pfad: Client\OB\Intern\Projekte\2025\Brugnoni 2025\BRU2502_110 kV Nordring_SI03 Planung\06 dwg\BRU2502_5_LP_01-04_Nordring_mit 20 kV