


Das ist zum einen eine Frage an die Haustechnik (Zugluft / Abluft).  
Zum anderen benötigen Sie Öffnungen zur Rauchableitung ab einer Raumgröße von 50 qm mit einer Öffnungsgröße von mind. 0,25% der Grundfläche und mind. 0,25 qm je Öffnung.

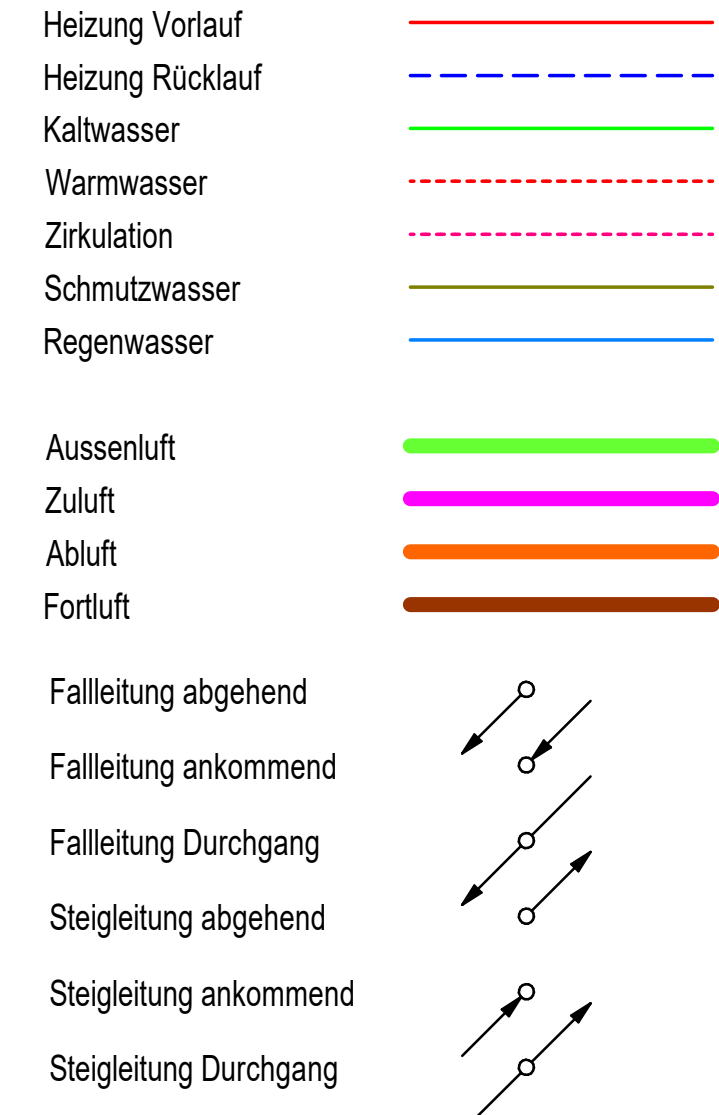

10	10.03.2026	id	kw	Planung Leitungen KW / SW angepasst
9	26.01.2026	id	kw	Planung Leitungen angepasst
8	20.11.2025	id	kw	KB / DD geprüft
7	30.10.2025	id	kw	KB / DD angepasst
6	05.09.2025	id	kw	KB / VW in EG entfällt-Leitungen nach links verschoben
5	08.08.2025	id	kw	Bewässerungsanschluss geändert
4	30.05.2025	id	kw	Planung ergänzt
3	24.04.2025	id	kw	Planung ergänzt
2	22.07.2024	id	kw	Planung Leitungen angepasst
1	17.08.2023	id	kw	Planung auf neue Grundrisse angepasst
Alle Masse sind vom Unternehmer verantwortlich am Bau zu prüfen Unstimmigkeiten sind sofort der Bauleitung mitzuteilen!				
Universitätsstadt Tü, Fachabteilung Hochbau, Brunnenstr.3, 72074 Tübingen				
Plan	2617/0001	Aufstockung/Sanierung Walter-Erbe-Schule Ausführungsplan HLS-BA 1 Untergeschoss		
St	1:50			
Dat	17.07.2023			
Gepr				